

# PLC2 >>>

## Polairis condensador




Repuestos para condensador

### Sección de la batería

- 1. Eliminadores de gotas
- 2. Ramales de pulverización
- 3. Gomas de los ramales de pulverización
- 4. Pulverizadores y juntas
- 5. Batería de enfriamiento
- 6. Tubería superior de la bomba
- 7. Manguito y abrazaderas

### Sección de la balsa

- 8. Tubería inferior de la bomba
- 9. Bomba de pulverización  
con voluta      sin voluta      cierre mecánico
- 10. Filtro de balsa
- 11. DiamondClear™ Design Sistema de captura de agua
- 12. Lamas deflectoras de acceso
- 13. Válvula de llenado y brazo
- 14. Bola flotador
- 15. Resistencia eléctrica
- 16. Termostato de la resistencia eléctrica
- 17. Interruptor de nivel mínimo de agua
- 18. Sistema de transmisión de ventiladores radiales
- 19. Rejilla de protección del ventilador - superior
- 20. Anillo del oído de aspiración del ventilador
- 21. Puerta de acceso y junta
- 22. Caja de bombas

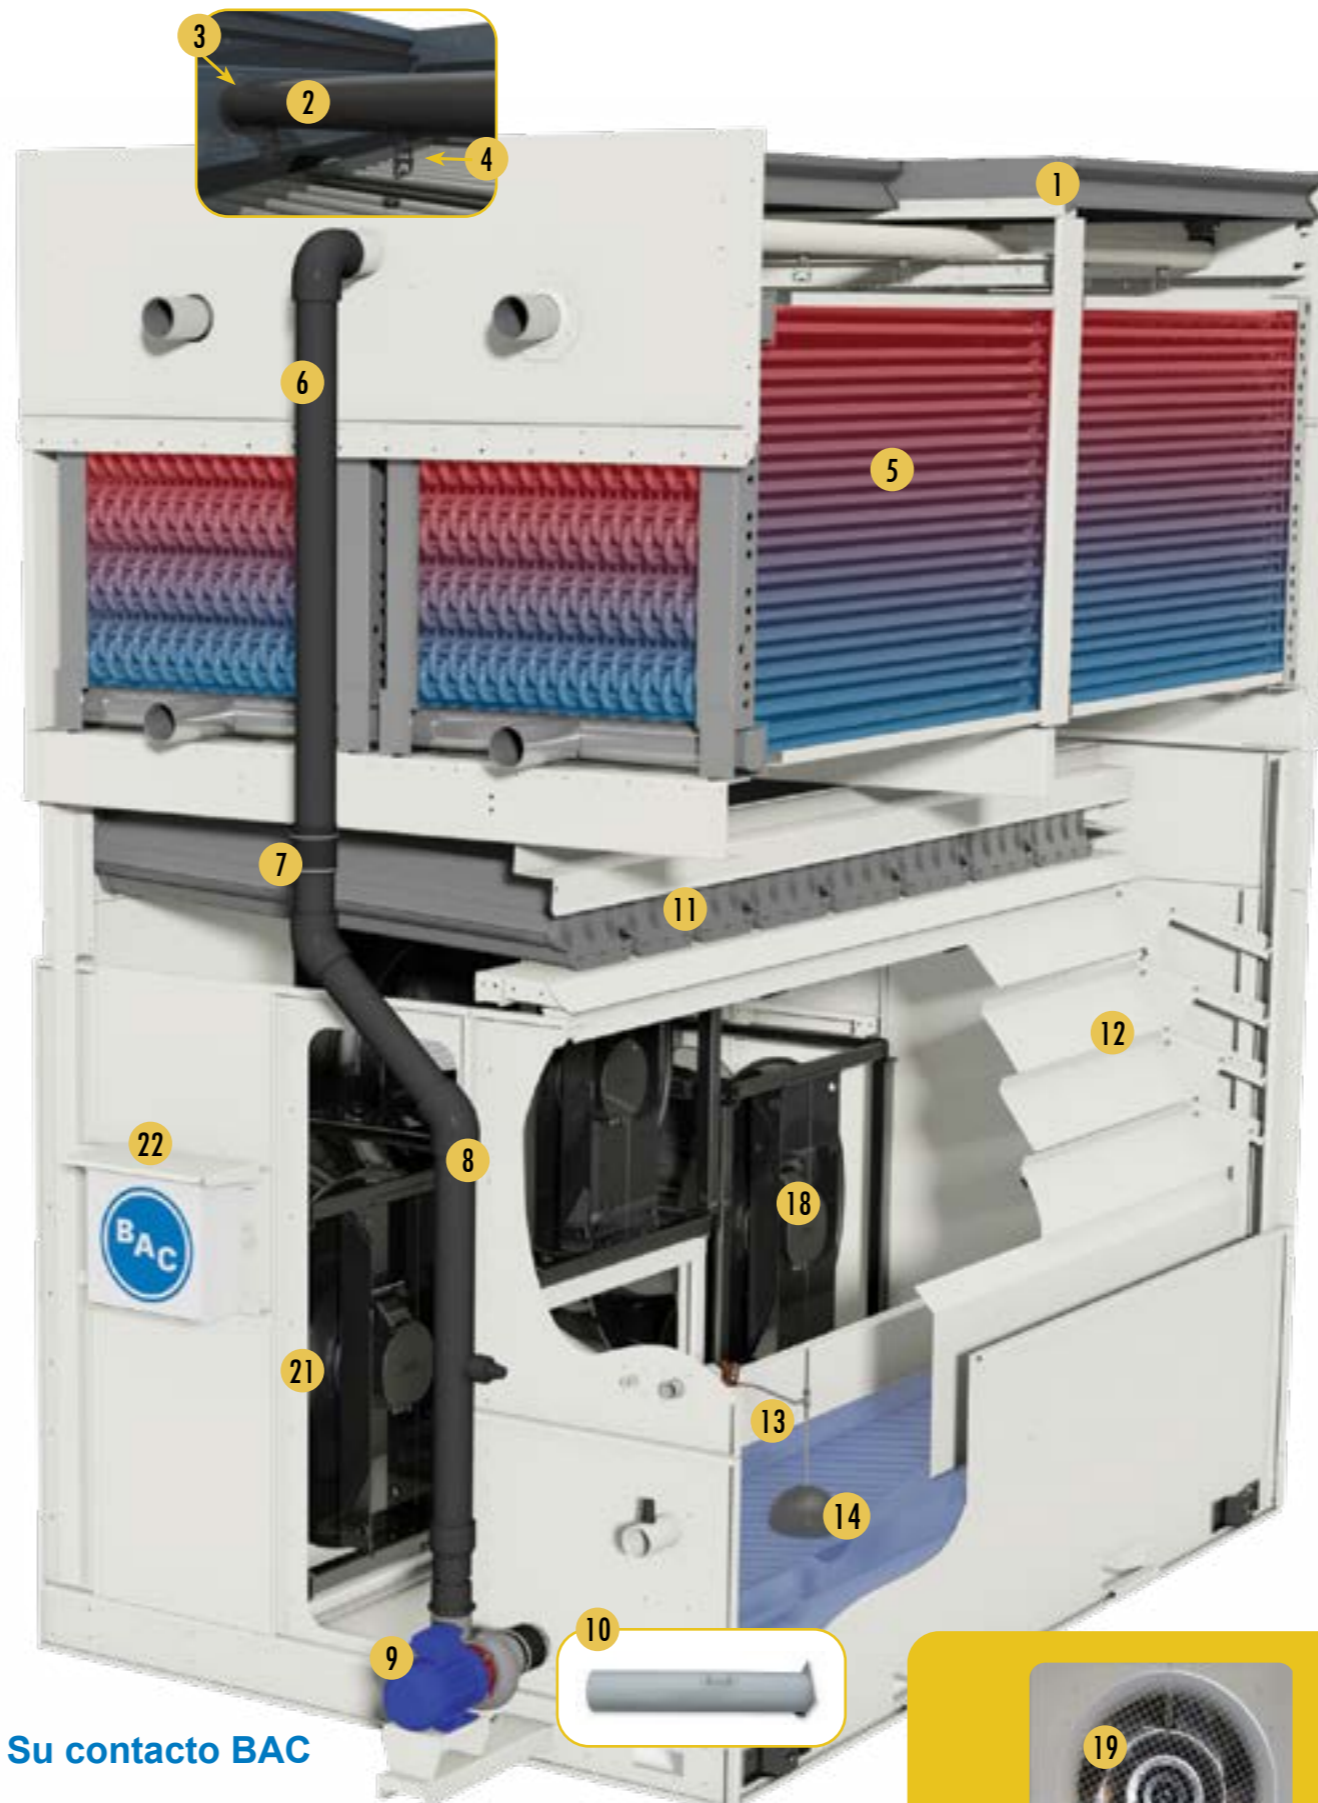

Bomba de pulverización con voluta



Bomba de pulverización sin voluta



Cierre mecánico



17



15



16



Sólo para los modelos de la generación anterior PLC  
12. Filtros de acción múltiple



Sistema de transmisión de ventiladores radiales - Detalle

Las cantidades pueden variar en función del modelo del equipo.

Este no es un formulario oficial orden.

### Información de contacto del cliente

Nombre \_\_\_\_\_  
 Empresa \_\_\_\_\_  
 Teléfono \_\_\_\_\_  
 Email \_\_\_\_\_  
 Modelo del equipo \_\_\_\_\_  
 Número de serie \_\_\_\_\_



### Su contacto BAC

Nombre \_\_\_\_\_  
 Teléfono \_\_\_\_\_  
 Email \_\_\_\_\_

